
Selbstbeschreibung unserer Barrierefreiheit - Zusammenfassung der Antworten

Online-Auftritt

Der aktuelle Status der Website in Bezug auf Barrierefreiheit: Nicht bekannt/nicht vorhanden

Hilfreiche Maßnahmen für alle Nutzer:innen:

- !! Die Website hat eine klare Struktur und verfügt über eine konsistente Überschriftenstruktur**
- !! Die Website ist mit der Tastatur bedienbar.**
- !! Die Inhalte der Website sind mit einem „Screenreader“ auslesbar.**
- !! Beim Einsatz von Farben und Kontrasten wird auf Menschen mit Seheinschränkungen geachtet.**
- !! Bei der Wahl der Schrift wurde auf eine gut lesbare Schriftart geachtet.**

Auf der Website wurde ein „responsive“ Web-Design umgesetzt.

Kontaktmöglichkeiten werden für mehrere Sinne angeboten (E-Mail/Chat und Telefon).

Dokumente auf der Website:

- !! Dokumente werden mit Hilfe von Formatvorlagen (Überschriften Struktur) erstellt. [7]: Nein**
- !! Bilder im Dokument verfügen über Alternativ Texte. [8]: Nein**

Multimedia Inhalte:

Bilder und Grafiken verfügen über Alternativ Texte.

Audio- oder Videoinhalte verfügen über alternative Darstellungen.

Bilder und Animationen starten nicht automatisch und lassen sich ein- bzw. ausschalten.

.....

Infos

Informationen für Kunden mit Behinderungen:

Wir geben telefonisch über unsere Barrierefreiheit Auskunft.

.....

Anreise

Entfernung zur nächsten Haltestelle:

Die nächste Haltestelle ist 50 m entfernt

Wir haben einen eigenen barrierefreien Parkplatz

Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist eben.

Belag: Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist durchgehend:

Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist asphaltiert, betoniert.

.....

Eingang

Schwelle

Wir haben beim Eingang eine Schwelle. Diese ist nicht höher als 3 cm.

Schiebetür

Merkmale:

Die Tür wird automatisch geöffnet.

Sie öffnet sich vorzeitig und schließt zeitverzögert.

Es ist eine Glastür.

Die Tür verfügt über eine entsprechende Glas-Markierung.

Die Tür ist mindestens 90 cm breit.

Vor und nach der Tür sind mindestens 120 cm in der Tiefe Platz.

.....

Rezeption

Barrierefreie Rezeption:

Die Rezeption ist stufenlos erreichbar

Gästezimmer

Erreichbarkeit:

!! Ist das Zimmer stufenlos erreichbar

Ist der Gang zum Zimmer mindestens 120 cm breit

Gibt es vor der Zimmertür die nötige Bewegungsfläche von mindestens 150 cm Durchmesser

Die Tür ist leichtgängig zu öffnen und zu schließen

Der seitliche Abstand von der Tür bis zur angrenzenden Wand ist gemessen von der Türdrückseite bis zur angrenzenden Wand mindestens 50 cm

Bewegungsflächen im Zimmer:

!! Es gibt im Zimmer ausreichend Platz für Bewegungsflächen: **Ja**

Ablageflächen:

Es existieren unterfahrbare Ablageflächen: Ja

Gardeobe:

Die Garderobe ist im Sockelbereich mit mindestens 20 cm in der Tiefe und mindestens 40 cm in der Höhe unterfahrbar

Ablagefächer sind in einer Greifhöhe zwischen 85 cm und 110 cm angeordnet

Bethöhe:

Das Bett ist 60 cm hoch.

Barrierefreie Bedienelemente:

Die Bedienelemente (Heizung, Türöffner, Steckdosen, Schalter...) sind in einer Höhe zwischen 80 cm und 110 cm angebracht

Weitere Ausstattungselemente:

Es sind weitere Ausstattungselemente an der Rezeption erhältlich

Sanitärbereich:

Das Zimmer ist mit einem barrierefreien Duschplatz ausgestattet

Der Duschplatz weist keine Stufen und Schwellen auf

Die Dusche ist nur mit einem waagrechten Haltegriff ausgestattet

Die Dusche ist mit einem senkrechten Haltegriff ausgestattet

Die Armatur ist in der Höhe zwischen 85 cm und 100 cm montiert

Die Bedienelemente und Haltegriffe sind kontrastreich (hell-dunkel) zur Umgebung ausgeführt

Das Zimmer ist mit einem barrierefreien WC ausgestattet

Duschsitz:

Der Duschsitz ist 48 cm hoch.

Personal

Unser Personal ist vertraut im Umgang mit Menschen mit Behinderungen.

Sauna

Ausstattung:

Die Sauna ist stufenlos erreichbar!

Die Tür zur Sauna ist mindestens 80 cm breit.

In der Sauna befinden sich die nötigen Bewegungsflächen.

Die unterste Sitzbank ist zwischen 46 und 48 cm hoch.

Es gibt auch barrierefreie Duschen im Saunabereich.

Schwimmbad

Barrierefreiheit:

Das Schwimmbad ist stufenlos erreichbar.

Es gibt eine barrierefreie Umkleidekabine.

Es gibt ein barrierefreies WC.

Der Beckenrand ist ausreichend kontrastreich markiert.

WC

Erreichbarkeit:

Das WC ist stufenlos erreichbar!

Tür:

Die Tür geht nach außen auf

Die Tür ist leichtgängig

!! Die Tür ist mindestens 80 cm breit

Die Tür ist mindestens 90 cm breit

An der Innenseite der Tür ist ein horizontaler Zuziehgriff montiert

Zur Verriegelung befindet sich an der Innenseite ein Drehknopf

Es gibt eine Bewegungsfläche von mindestens 150 cm Durchmesser im WC-Raum Die Anfahrfläche zum WC-Sitz von mindestens 130 cm x 185 cm ist gegeben Die Anfahrfläche bei der Waschgelegenheit, gemessen von der Vorderkante, beträgt mindestens 130 cm x 100 cm Links vom WC-Sitz ist mindestens 90 cm Platz Rechts vom WC-Sitz ist mindestens 90 cm Platz Vor dem WC-Sitz ist mindestens 120 cm Platz

Waschgelegenheit:

Die Waschgelegenheit ist mit der Oberkante in einer Höhe von 80 cm bis 85 cm montiert

Die Waschgelegenheit ist mit dem Rollstuhl gut unterfahrbar (mindestens 70 cm in der Höhe)

Die Waschgelegenheit ist mit einem Unterputz- oder einem Flach-Aufputz-Siphon ausgestattet

Der Spiegel ist fix an der Wand montiert (also nicht schwenkbar)

Die Unterkante des Spiegels ist einer einer Höhe von 85 bis 95 cm montiert

Die Oberkante des Spiegels ist in einer Höhe von mindestens 180 cm montiert

WC-Sitz:

Der WC-Sitz befindet sich in einer Höhe zwischen 46 und 48 cm.

Der WC-Sitz ist mindestens 65 cm tief.

Die Sitztiefe beträgt mehr als 55 cm.

Ausstattung:

Es existieren stabile Haltegriffe auf beiden Seiten.

Es gibt ein unterfahrbares Waschbecken.

Sämtliche Ausstattungsgegenstände wie Ablageflächen, Papierhalter, Handtuchspender, Seifenspender und dergleichen sind in einer Höhe zwischen 80 cm und 110 cm montiert

Es existiert eine Notrufeinrichtung!

Der Notruf ist vom WC aus sitzend und vom Boden aus in einer Höhe von maximal 35 cm auslösbar.

Der Notruf ist mittels Schnur auslösbar

Gastraum

Zugänglichkeit:

Der Gastraum ist stufenlos zugänglich.

Gangbreiten und Bewegungsflächen:

Der freie Raum zwischen den Tischen beträgt bei den Hauptgängen mindestens 120 cm

Quergänge sind mindestens 90 cm breit ausgeführt

Bei Richtungsänderungen (wie zB bei Gangkreuzungen) ist eine Bewegungsfläche von mindestens 150 cm Durchmesser gegeben

Tische:

Die Tische im Gastraum verfügen über eine Höhe der Oberkante von maximal 85 cm

Der freie Abstand zwischen den Tischbeinen ist mindestens 80cm breit

Die Tischbeine sind nicht durch Querstreben verbunden.


Für die Unterfahrbarkeit der Tische ist ein lichter Freiraum von mindestens 80 cm Breite, 70 cm Höhe und 60 cm Tiefe gegeben

Möblierung:

Zumindest einige Sessel oder Bänke im Gastraum verfügen über Armlehnen

Hinweise auf mögliche Mängel

Online-Auftritt:

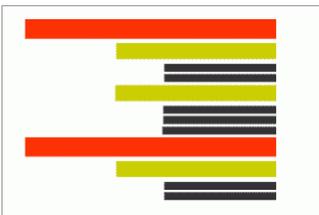

Mangel (nicht angekreuzt): Klare Struktur und Formatvorlagen

Formatvorlagen sind voreingestellte Überschriften und Segmente. Sie geben einem Dokument eine bessere Struktur, ein einheitliches Aussehen. Durch Formatvorlagen können z.B. Inhaltsverzeichnisse leicht erstellt werden.




Mangel (nicht angekreuzt): Keine Alt-Texte

Bilder müssen zwingend ein Alt-Attribut (für Alternativ Text) haben. Dieses kann, im Falle eines dekorativen Elements, leer sein. Sonst muss es eine aussagekräftige Bezeichnung enthalten.

Zusätzliche Informationen finden Sie hier: [Bildbeschreibung \(Alternativtext\) – 4 Regeln - Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. \(dbsv.org\)](#)

Rezeption:

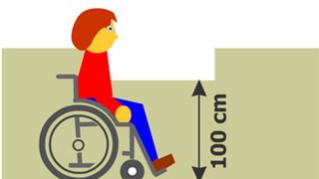

Mangel (nicht angekreuzt): Abgesenkter Bereich

Hinweis: Eine Rezeption sollte auch über einen abgesenkten Bereich verfügen.



Induktive Höranlage

Mangel (nicht angekreuzt): Induktive Höranlage

Hinweis: Eine induktive Höranlage im Bereich der Rezeption ermöglicht eine barrierefreie Kommunikation und stellen keinen großen Aufwand dar.




Leitsystem

Mangel (nicht angekreuzt): Blindenleitsystem

Hinweis: ein Blindenleitsystem vom Eingang bis zur Rezeption garantiert auch blinden Personen gute Orientierung.

WC:

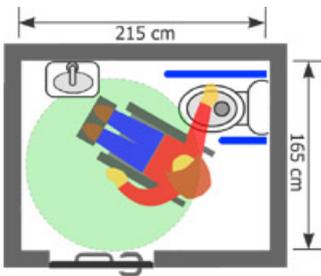

Mangel (angekreuzt): Der Raum ist kleiner als 165x215 cm: Ja

Hinweis: Die Raumgröße Ihres WCs entspricht nicht der aktuellen ÖNorm B1600. Hier sind mindestens 165x215 cm vorgeschrieben. Sie sollten versuchen, diesen Mangel bei den nächsten Renovierungsarbeiten zu beseitigen.



Mangel (nicht angekreuzt): Das Waschbecken ist mit einem Einhandmischer ausgestattet: K.A

Hinweis: Laut Ihren Angaben fehlt Ihrem WC ein Einhandmischer. Bitte beheben Sie diesen Mangel.

Beratung zur Barrierefreiheit und Kontaktmöglichkeiten

Ihre Wirtschaftskammer bietet Ihnen eine erste Orientierung zum Thema Barrierefreiheit in rechtlicher und baulicher Hinsicht. Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter: [Link zu den Landeskammern](#)